

报告说明

本报告只对本校招生使用，不得用于其他用途。

7. 不经本机构书面批准，不得部分复制本报告。

本机构通讯资料：

联系地址：广州市番禺区石楼镇珠江路1112号

邮政编码：511447

业务电话：020-83655776

投诉电话：020-31061306

传 真：020-31061306

招生编辑：李瑞娟

时间：2019.11.15

报告审核：李瑞娟

时间：2019.11.15

招生负责：李瑞娟






时间：2019.11.15

打印签字人

打印

1 基本信息

任务来源:	委托检测
委托单位:	广州市净水有限公司京溪分公司
检测地址:	广州市白云区沙太北路犀牛角村广州京溪地下净水厂
受测单位:	广州市净水有限公司京溪分公司

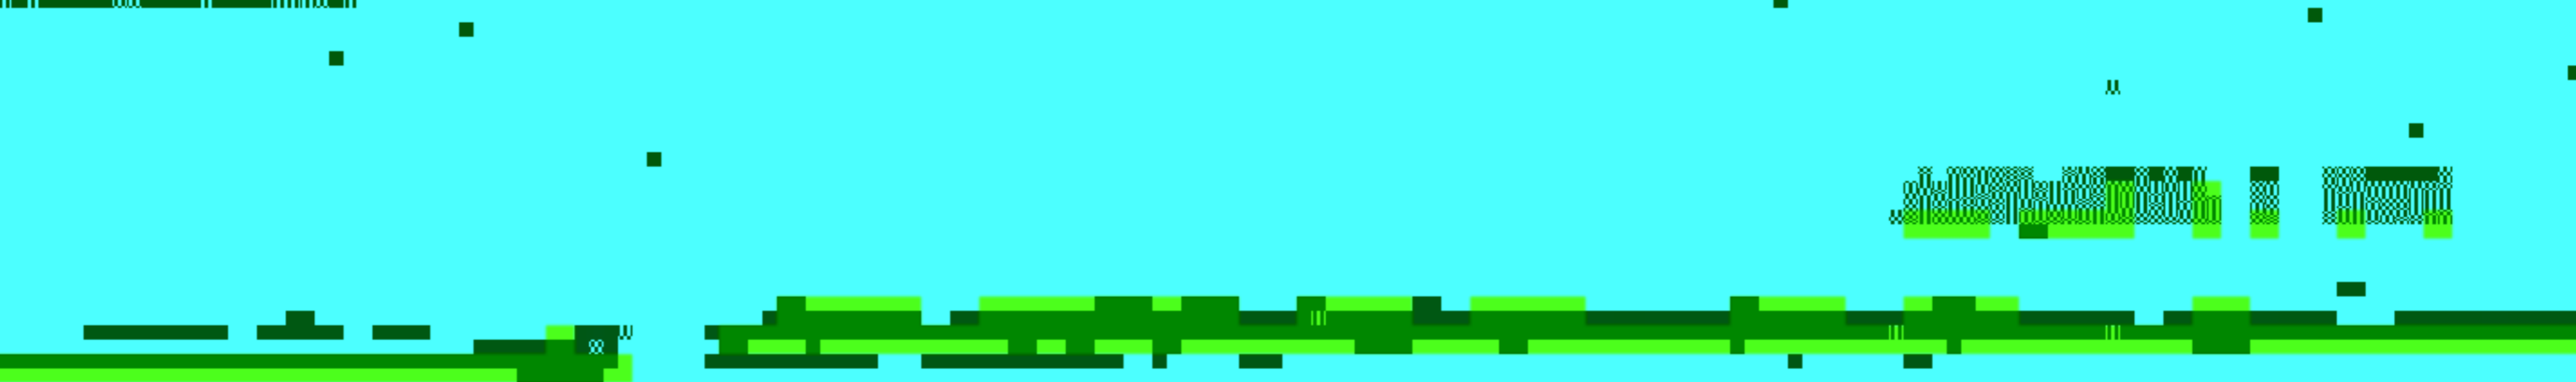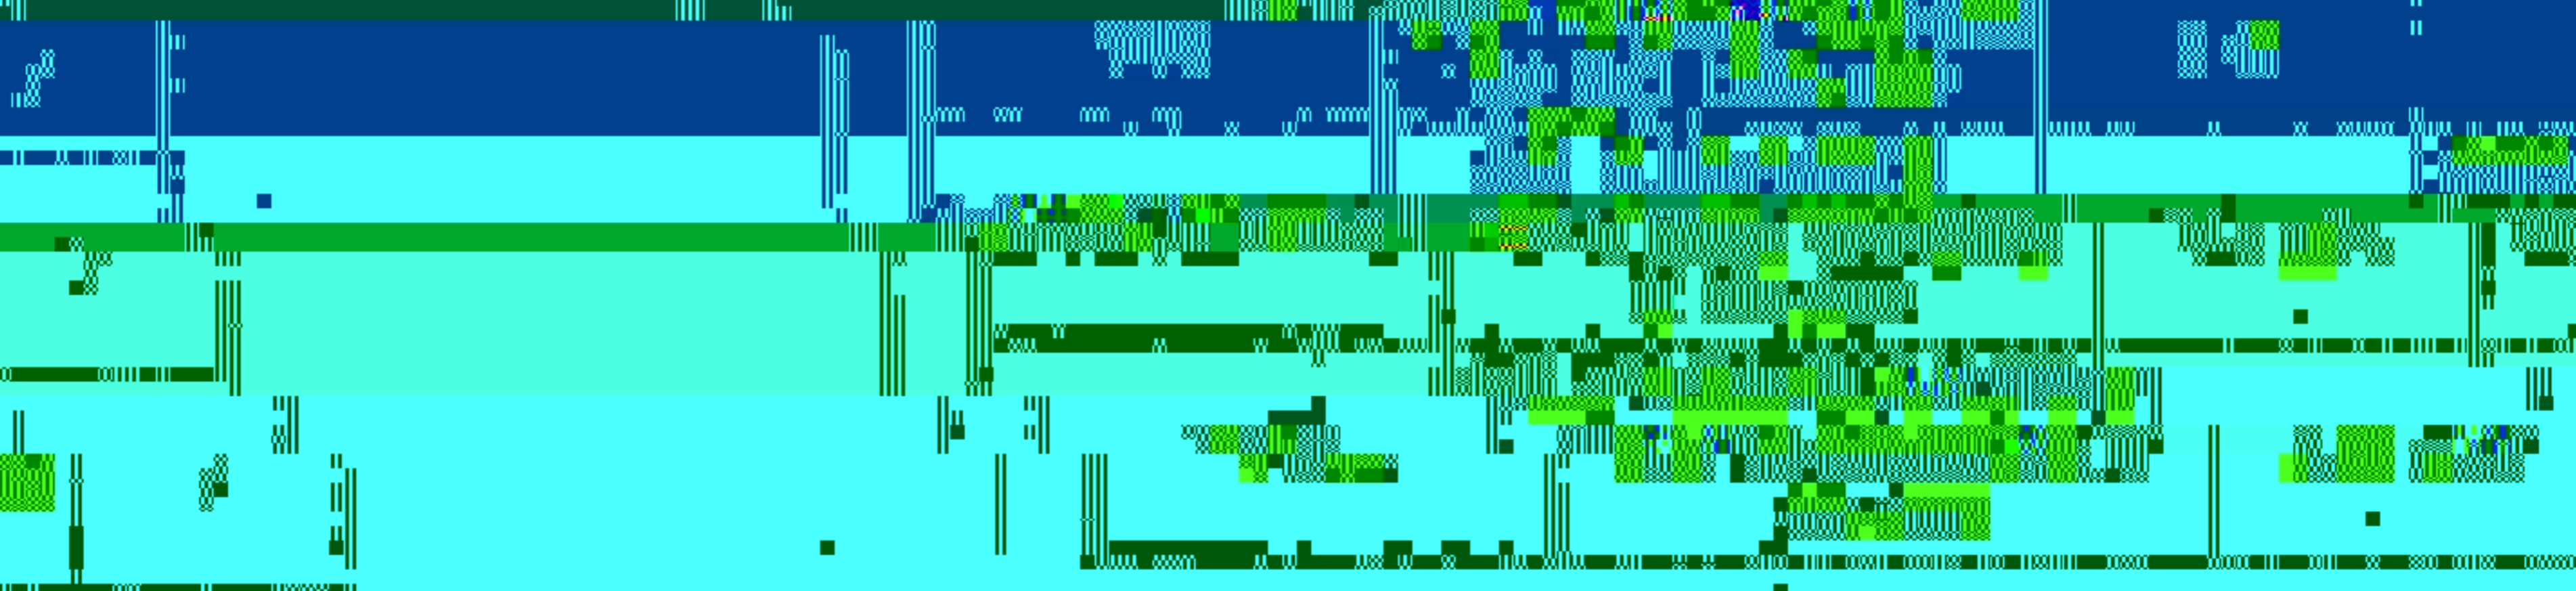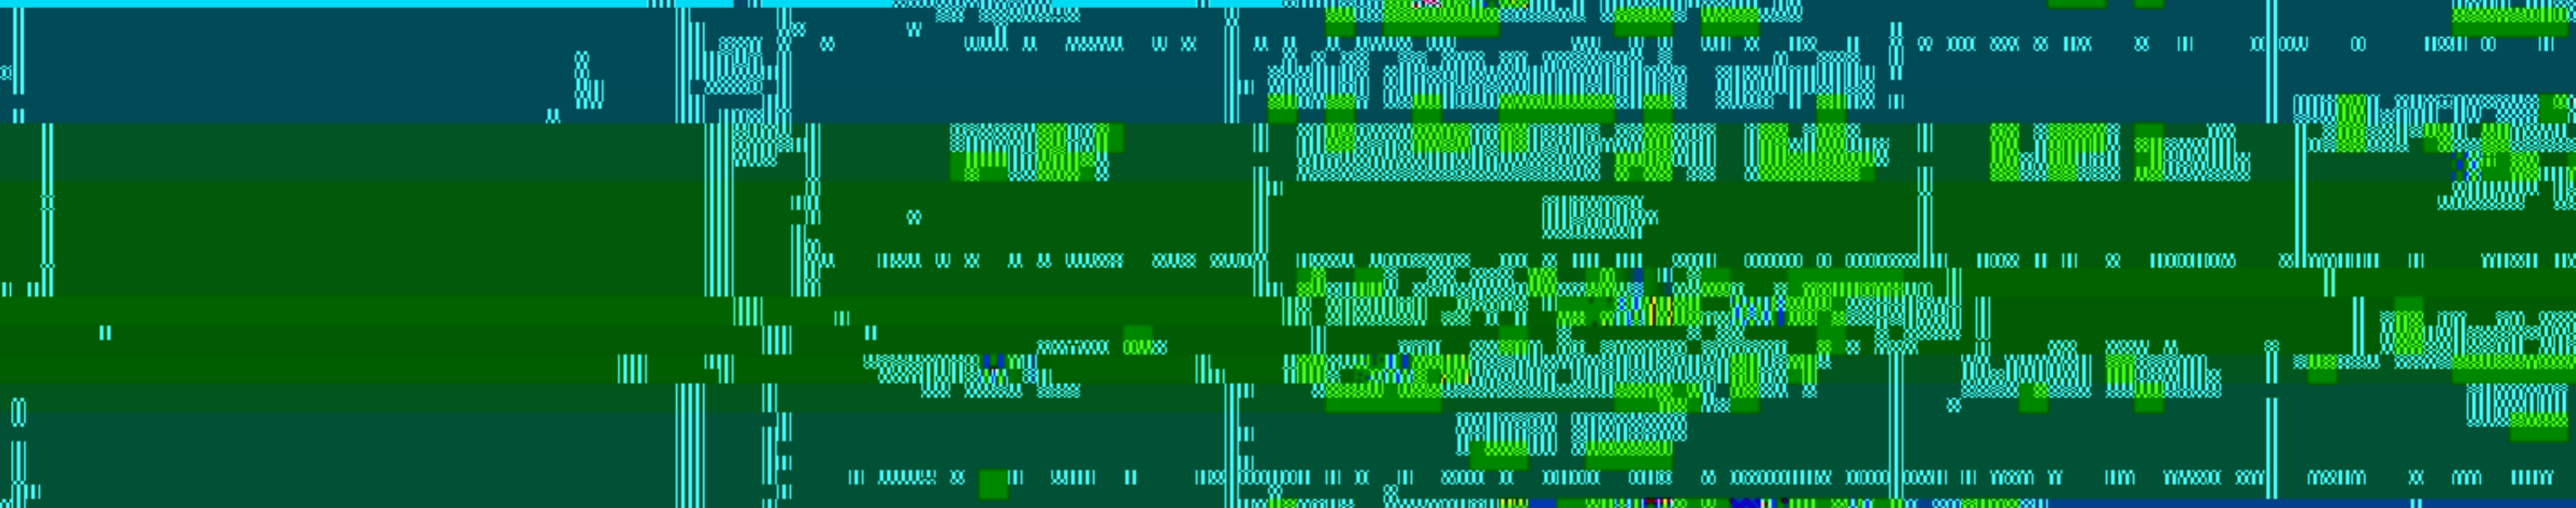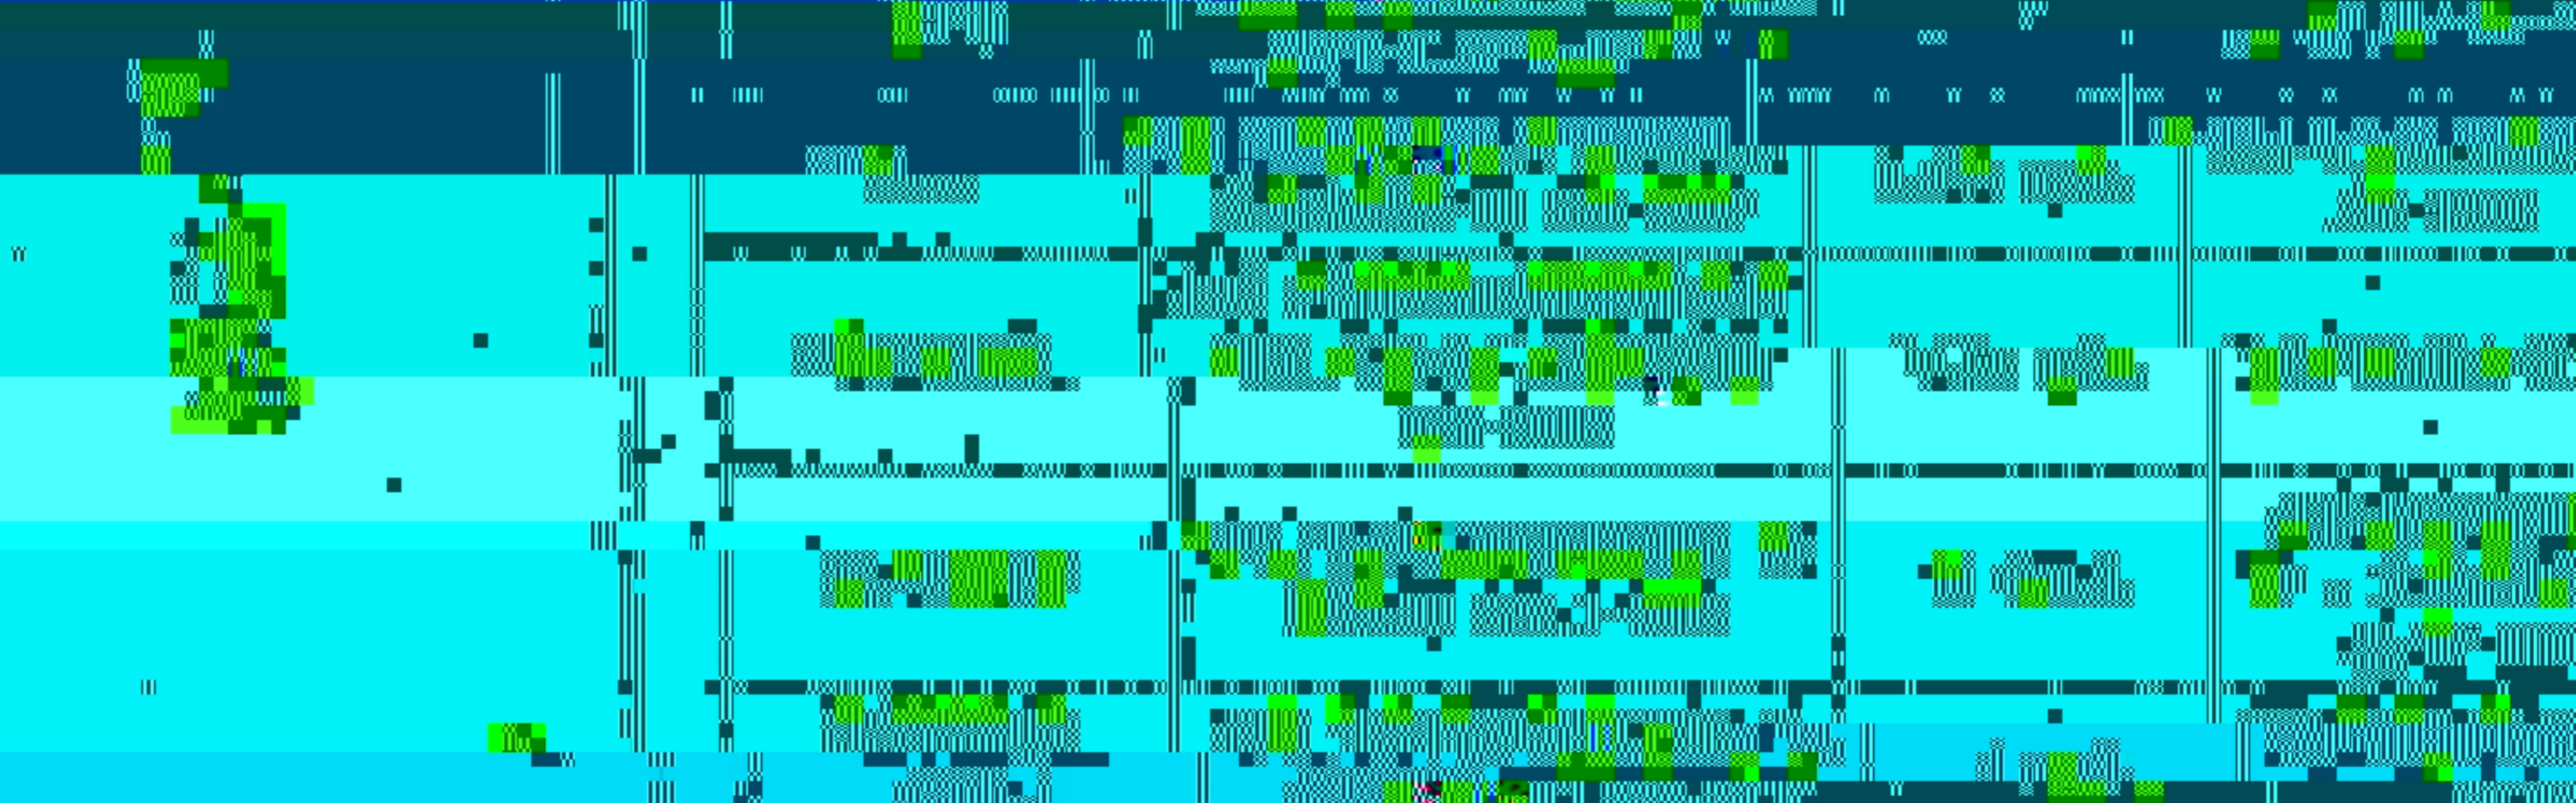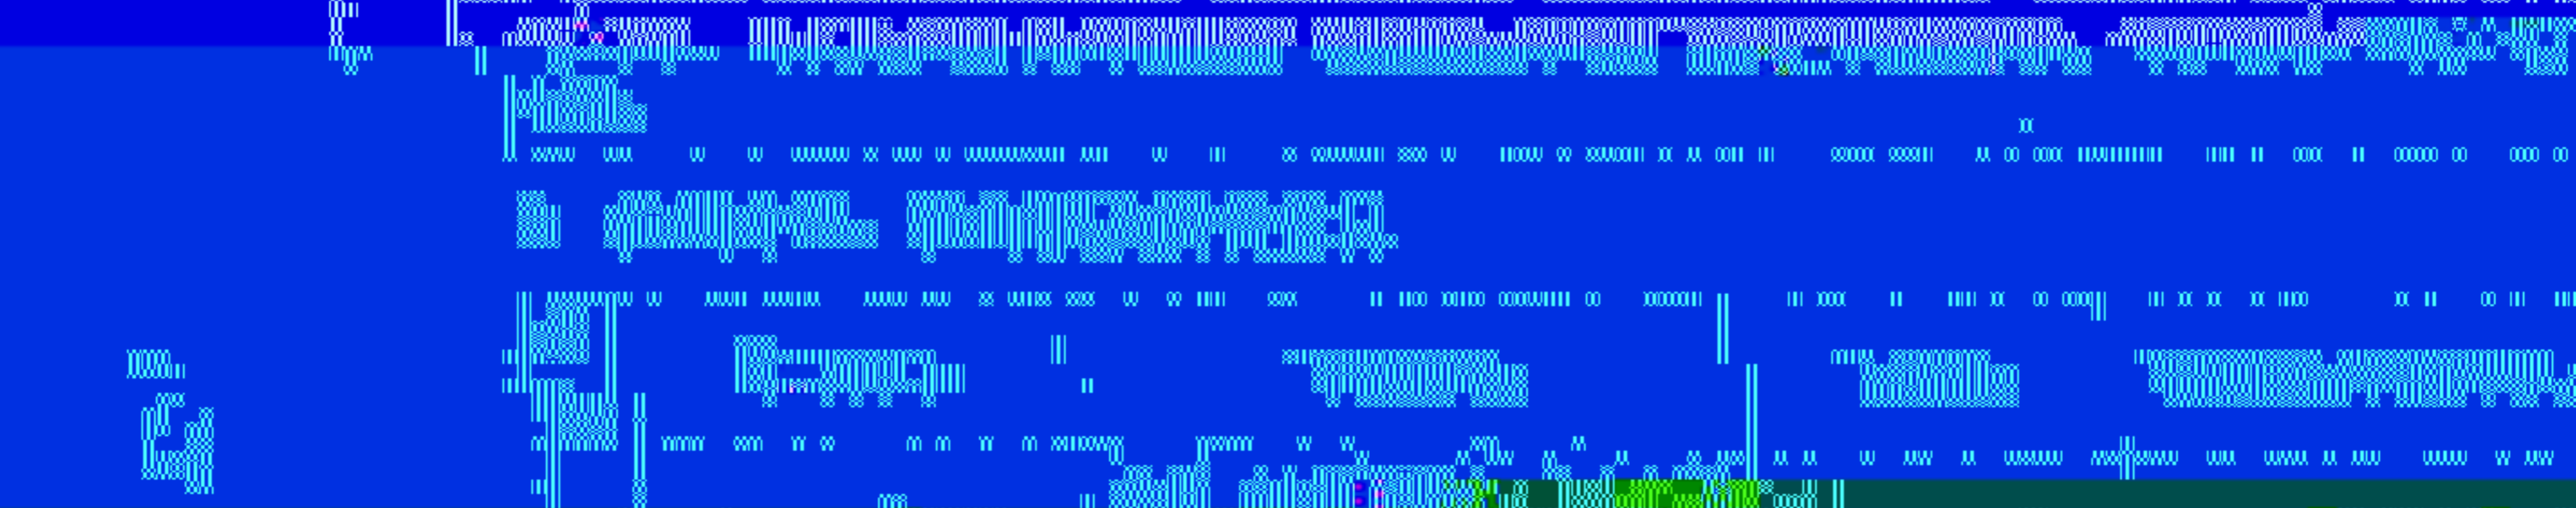

3.11

3.11.1

二

二

总汞	测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L	原子荧光光谱仪 /BAF-2000	/
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 /UV-1900	/
总氮	水质 游离氯和总氮的测定 N, N'-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 585-2010	0.02 mg/L	/	进小
总氮	水质 游离氯和总氮的测定 N, N'-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	0.001 mg/L	紫外可见分光光度计 /UV-1900	出水
总铅	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 石墨炉原子吸收法 (GB 11904-2002)	0.00025 mg/L	石墨炉原子吸收光谱仪 /PinAAcle 9000	/

11

